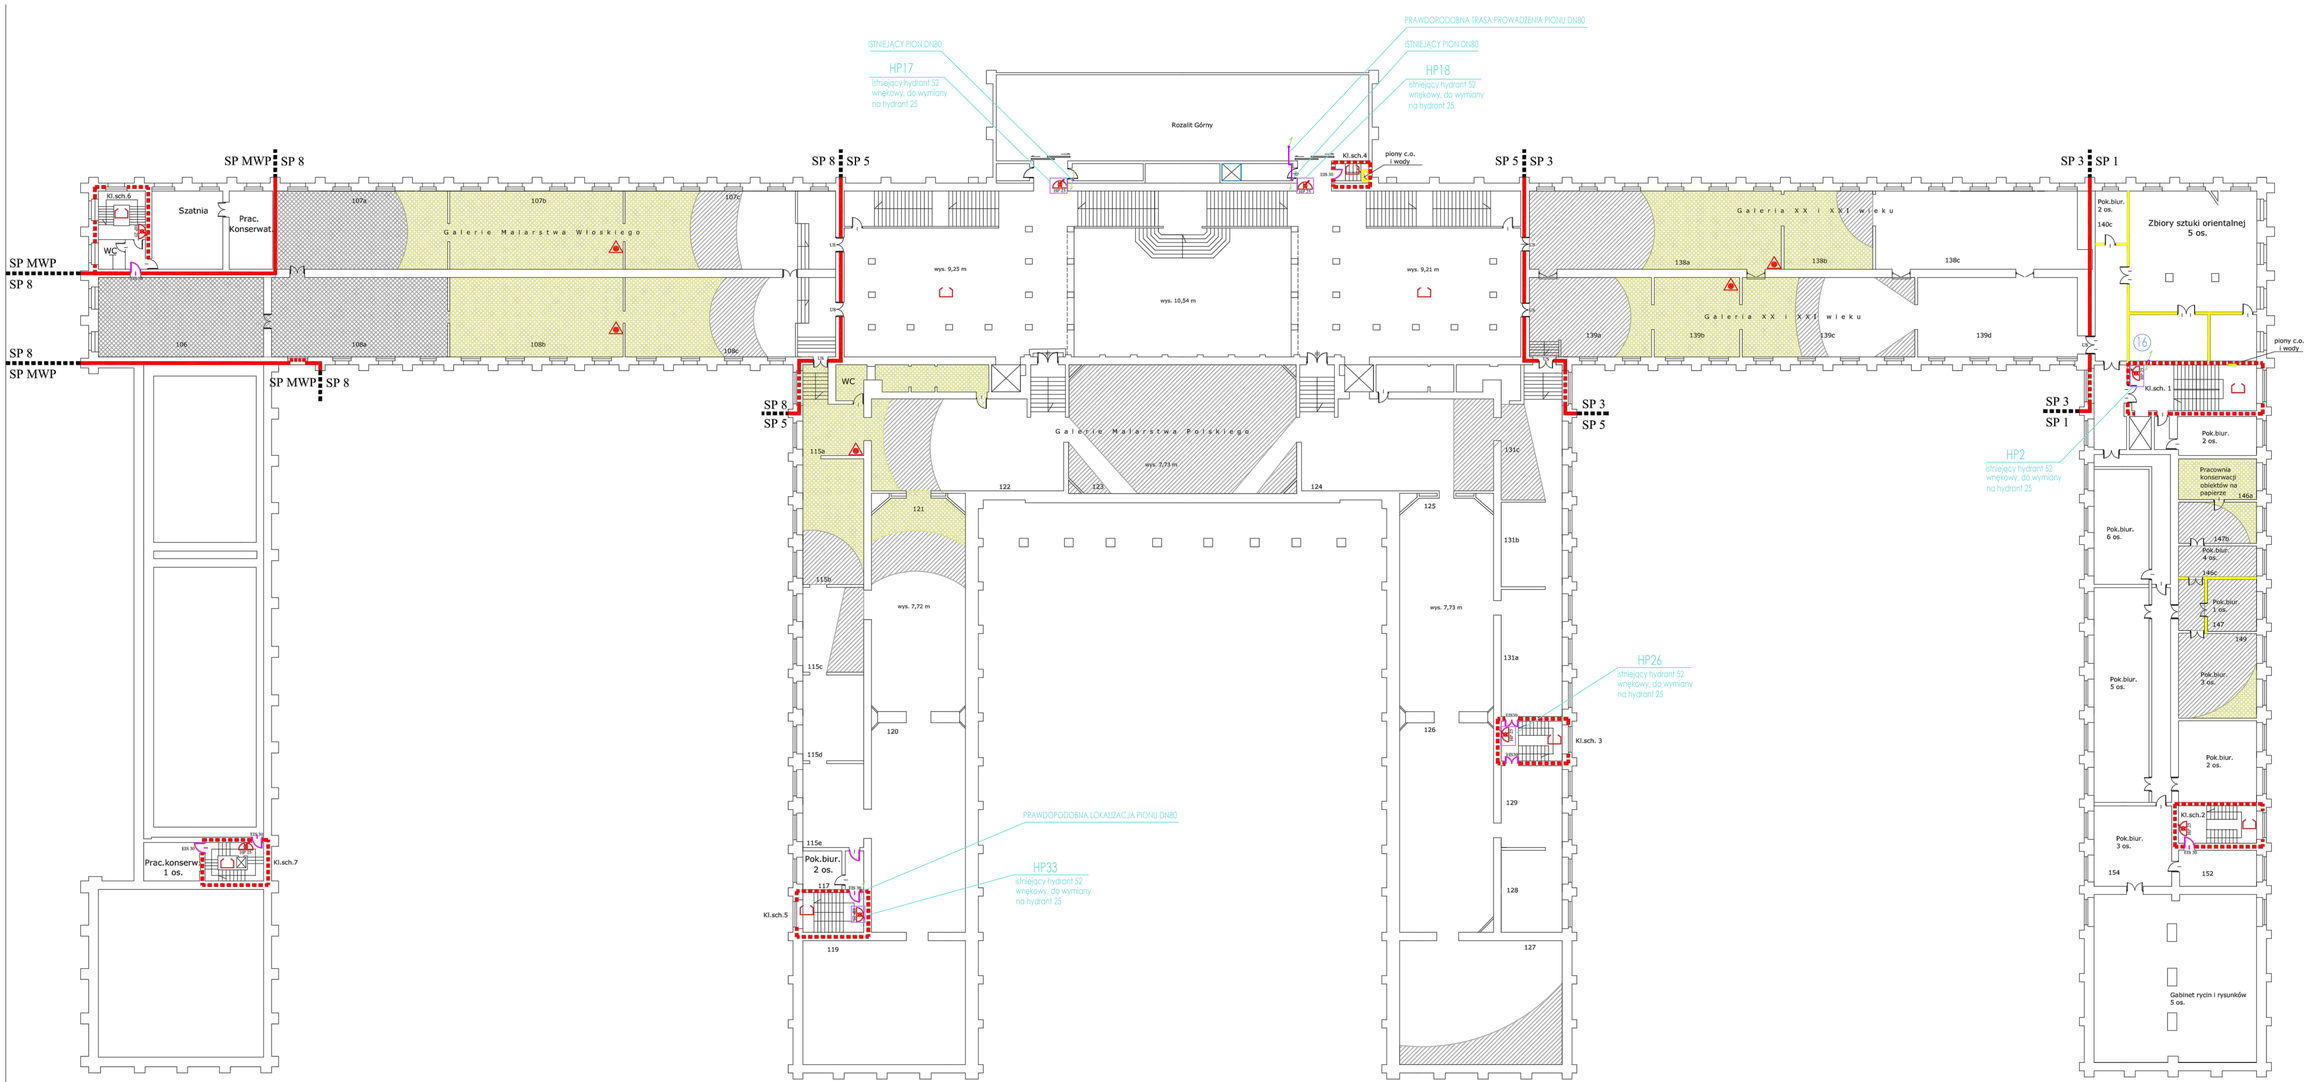

LEGENDA

- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 (52)
- PUNKT ZASILANIA WODĄ DO LINII PRZECIWPOŻAROWYCH (HYDRANT WEWNĘTRZNY W SZAFCE PODAZ PUNKTU ZASILANIA)
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- PRZEWODY PIONOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ
- PRZEWODY PIONOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W OBUDOWIE
- PRZEPŁYW DO KOSTKI BADAWCZEJ DN
- LINIA PRZECIWPOŻAROWA DN
- LINIA PRZECIWPOŻAROWA DN
- LINIA PRZECIWPOŻAROWA DN
- LINIA WODA DN
- ELEMENTY TRUB
- ŚCIANY Z GIPSOWEGO CEGŁOWEJ NR
- ŚCIANY Z GIPSOWEGO CEGŁOWEJ NR
- WYSOKOŚĆ PRZEKROJU TECHNICZNE
- OZNACZENIE RYSUNKU

LEGENDA:

- PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ
- OBRYS BUDYNKU
- OBRYS WNĘTRZ STACJACH
- PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ
- PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ STANLEJĄCY
- DN 50 cm — SZANCZENIE PRZEWODU, ŚREDNICA DN50, DN, DZTWORZWA
- WP1, WP2 — NUMERACJA HYDRANTÓW
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WYPŁ, PRZEJŚCIE W KONDYGNACJE, WC/SZ1
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WYPŁ, PRZEJŚCIE W KONDYGNACJE, WC/SZ1, PIĘTRO
- PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WYPŁ, PRZEJŚCIE Z KONDYGNACJI WC/SZ2
- KONDYGNACJI WYDAWAĆ ZIL, WYDAWAĆ, PIWNICZ.WC, W GRZYWCE Z ZAWÓRKA HYDRANTOWA ZIL, ZWIJADŁA, WĘŻEM POŁOŻYWYM 30m, DYZA PRĄŻNIKOWA ŚY2 mm, GAŁKA PRZYCIONA Rej.NA DOLE SWIETNEI
- KONDYGNACJI WYDAWAĆ ZIL, WATNOWY, PIWNICZ.WC, W GRZYWCE Z ZAWÓRKA HYDRANTOWA ZIL, ZWIJADŁA, WĘŻEM POŁOŻYWYM 30m, DYZA PRĄŻNIKOWA ŚY2 mm, GAŁKA PRZYCIONA Rej.NA DOLE SWIETNEI
- KONDYGNACJI WYDAWAĆ ZIL, WATNOWY, PIWNICZ.WC, W GRZYWCE Z ZAWÓRKA HYDRANTOWA ZIL, ZWIJADŁA, WĘŻEM POŁOŻYWYM 30m, DYZA PRĄŻNIKOWA ŚY2 mm, GAŁKA PRZYCIONA Rej.NA DOLE SWIETNEI
- KONDYGNACJI WYDAWAĆ ZIL, WATNOWY, PIWNICZ.WC, W GRZYWCE Z ZAWÓRKA HYDRANTOWA ZIL, ZWIJADŁA, WĘŻEM SKŁADANYM 30m, DYZA PRĄŻNIKOWA ŚY2 mm, GAŁKA PRZYCIONA Rej.NA DOLE SWIETNEI, NA WYPOSAŻENIE SZAFKI WĘŻ 30m
- KONDYGNACJI WYDAWAĆ ZIL, WATNOWY, PIWNICZ.WC, W GRZYWCE Z ZAWÓRKA HYDRANTOWA ZIL, ZWIJADŁA, WĘŻEM SKŁADANYM 30m, DYZA PRĄŻNIKOWA ŚY2 mm, GAŁKA PRZYCIONA Rej.NA DOLE SWIETNEI, NA WYPOSAŻENIE SZAFKI WĘŻ 30m
- OZNACZENIE NUMERU I KIERUNKU WIDOKU

UWAGI:
RYSUNKI WYKONANE NA BAZIE PROJEKTU P.I. "EKSPERTYZA TECHNICZNA ZGTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ..."
STOSOWANIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ZGAZ DN50.
PRZEWIDZIANO W OBIEKCIE BUDYNKU MAGAZYNOWY W MAGDZANIE, KTÓRY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W HYDRANTY WEWNĘTRZNE ZGAZ DN50 ZGODNIE Z PN-EN 671-1:2002 ORAZ ZGODNIE Z PN-EN 671-2:2002 W OBIEKCIE.

INWESTOR:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

TEMAT:
Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
Rzut piętra 1

PROJEKT BRANŻOWY WYKONANY PRZEZ:
T.R. Inżynier Małgorzata Sawczuk
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Skarżty, ul. Prawa 54
tel./fax.: (0-22) 713-89-69, 604-559-461
e-mail: m.sawczuk@inzynier.pl

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MAŁGORZATA SAWCZUK
UPR. BUD. NR WAM/0073/PWOS/04

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. DANUTA SWACHA
UPR. BUD. NR 358/85

DATA: WRZESIEŃ 2016
SKALA: 1:300
NR RYS.: IP-04