


eUSP nr 142

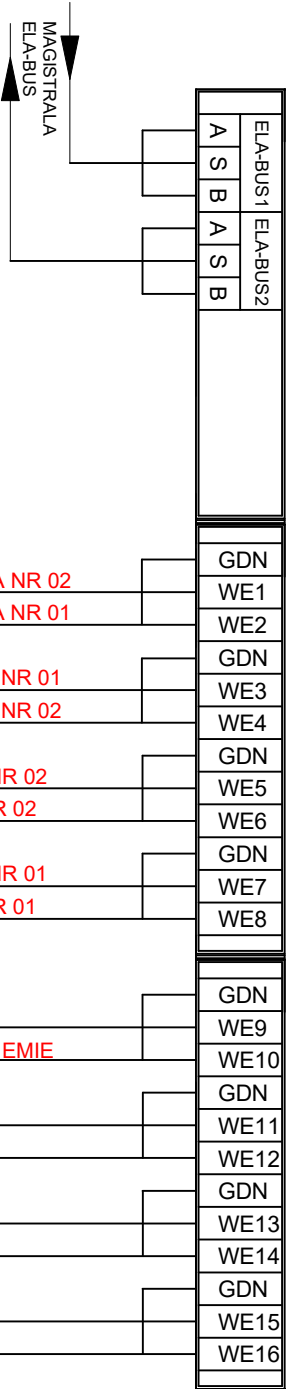

- AWARIA 230VAC ZAS. CZ. ZASYS. WINDA NR 02

AWARIA 230VAC ZAS. CZ. ZASYS. WINDA NR 01
- AWARIA 24VDC ZAS. CZ. ZASYS. WINDA NR 01

AWARIA 24VDC ZAS. CZ. ZASYS. WINDA NR 02
- AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02

ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02
- AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01

ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
- AWARIA UKŁADU ZASILANIA

MONITOROWANIE POMP. P.POŻ. PRZYZIEMIE
- REZERWA

REZERWA
- REZERWA

REZERWA
- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-34

AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-34

Temat:
Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla całego budynku MNW

Zamawiający:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Obiekt:
Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Wykonawca:
MR SYSTEM
Ul. Jeździecka 5
05-077 Warszawa
T.: +48 22 424 73 12
F.: +48 22 812 43 46
biuro@mrssystem.com.pl
www.mrssystem.com.pl

MR

SYSTEM

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Tytuł rysunku:
Widok - e-USP nr 142

Skala:

Numer rysunku:
- **S -2128- PW - SSP -25ST - 00**

TOM	TYP	PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS	REW
-----	-----	---------	------	--------	--------	-----

PROJEKTOWAŁ		Nr upr.	Podpis
-------------	--	---------	--------

mgr inż. Marek Lipowski	Zasw. nr PZT-14064 Legit. KPZT 001/2014 SA1-4-5324/NO2018	
-------------------------	---	--

mgr inż. Ireneusz Szumski	Zasw. nr PZT-21731 Legit. KPZT 036/2017 LUB0026/PMOC/10 SA1-4-5338/P/2018	
---------------------------	--	--

mgr inż. Renata Kozik	Zasw. nr PZT-3632 Legit. KPZT 039/2021	
-----------------------	---	--

SPRAWDZIŁ		
-----------	--	--

mgr inż. Piotr Naroński	Zasw. nr PZT-9059 Legit. KPZT 025/2014	
-------------------------	---	--

inż. Karolina Serwata	Zasw. nr PZT-25163 Legit. KPZT 042/2021 SA1-4-6006/P/2020	
-----------------------	---	--